


токов кръг	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Наименование	осветление	осветление	осветление	контакти кухня	контакти кухня	контакти	контакти работни	контакти работни	контакти работни	контакти работни	контакти работни	контакти работни	контакти работни	контакти работни	контакти работни	контакти работни	контакти работни	контакти работни	контакти работни
Лампен излаз	12	16	16																
Контактен излаз	-	-	-	2	4	4	2	10	9	9	8	10	10	10	9	6	6	9	9
P _и kW	0.4	1.0	1.0	4.0	2.0	0.8	3.0	1.0	1.8	1.8	1.6	2.0	2.0	2.0	1.8	1.2	1.2	1.8	1.8
Защита А	1р-10А	1р-10А	1р-10А	2р-20А	2р-20А	2р-20А	2р-25А	2р-25А	2р-25А	2р-25А	2р-25А	2р-25А	2р-25А	2р-25А	2р-25А	2р-25А	2р-25А	2р-25А	2р-25А
провод/сечение мм ²	свт3х1,5	свт3х1,5	свт3х1,5	свт3х2,5	свт3х2,5	свт3х2,5	свт3х6	свт3х6	свт3х6	свт3х6	свт3х6	свт3х6	свт3х6	свт3х6	свт3х6	свт3х6	свт3х6	свт3х6	свт3х6
Обща мощност																			

РТ-зала

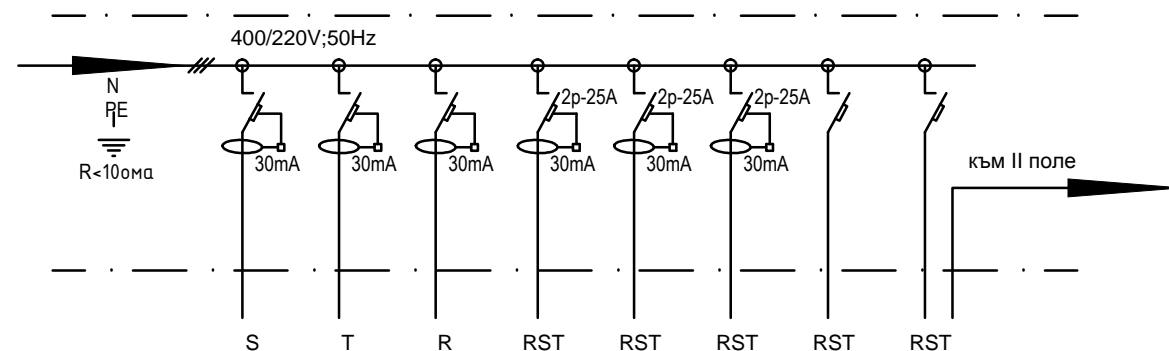

токов кръг	20	21	22	23	24	25	26	27
Наименование	контакти работни	контакти работни	контакти работни	контакти климатик	контакти климатик	контакти климатик	Табло в-ция	UPS
Лампен излаз								
Контактен излаз	8	7	4	1	1	1		
P _и kW	1.6	1.4	2.0	4.0	4.0	4.0	5.0	35
Защита А	2р-25А	2р-25А	2р-25А	4р-16А	4р-16А	4р-16А	3р-40А	3р-63А
провод/сечение мм ²	свт3х6	свт3х6	свт3х6	свт5х2,5	свт5х2,5	свт5х2,5	свт5х6	свт5х10
Обща мощност	P _и = 89.2 кВт			K _е = 0.6		P _е = 53.5 кВт		

РТ-зала

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото е метално, стоящо за монтаж на стена с прибл.размери 900/1800/300мм
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Корпуса на таблото се свързва към защитния (заземителен) проводник РЕ.

"МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
1233 Sofia, Bulgaria (+02)981-36-55 GSM 0888/45-41-40 E-mail: project@multiplexbg.com

ОБЕКТ	ХРАНИТЕЛЕН БЛОК И ЕИЦ към административна сграда на СДВР, ул. Антим I № 5			
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	Столична дирекция на вътрешните работи			
ЧЕРТЕЖ	ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА РТ - поле I			
ПРОЕКТАНТ	инж.В.Туртанска			
Р-Л ФИРМА	инж.Кънчо Паскалев			
ЧАСТ: ЕЛЕКТРО	ФАЗА: ТП	ЧЕРТЕЖ N: 4а / 4	ДАТА: 01.2017г.	ФОРМАТ: А3