

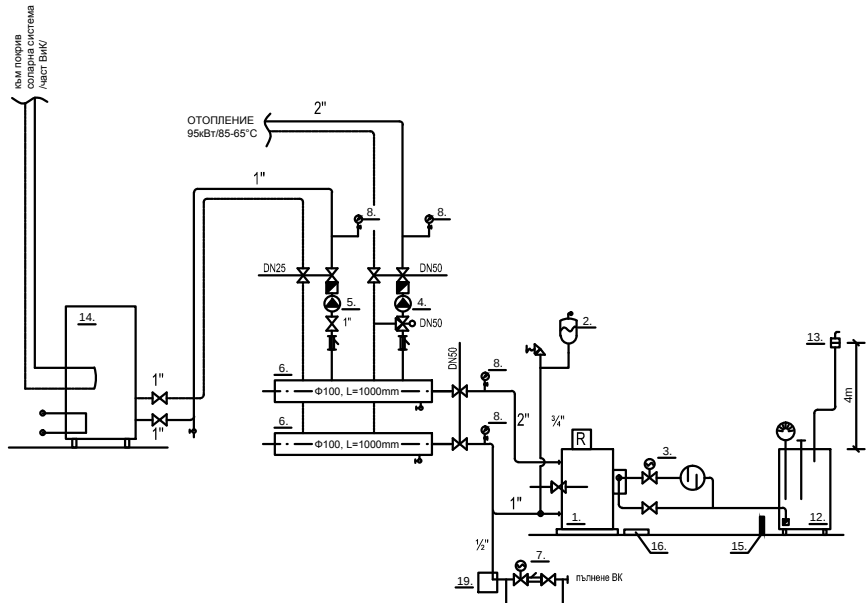


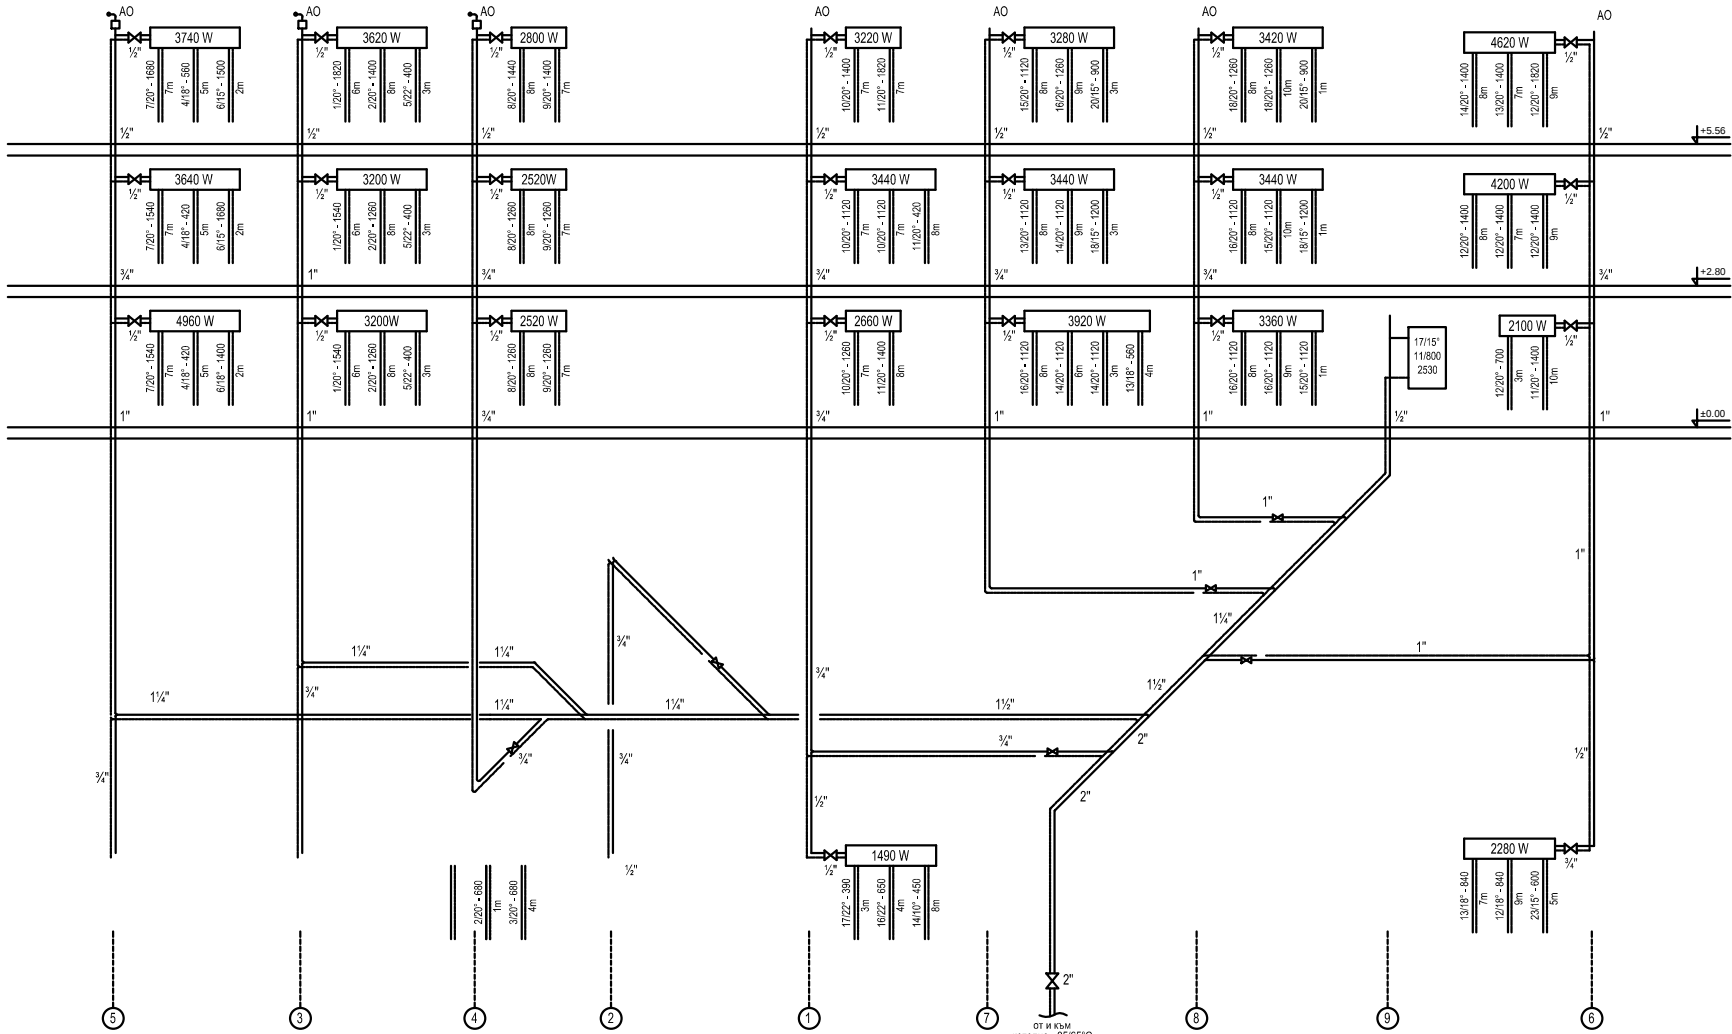

Детайл на връзка около
етажни колектори и радиатори

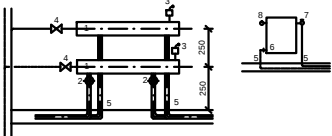

Н_{макс.} = 10070 Па
Н_{мин.} = 7560 Па

ТОПЛИНЕН БАЛАНС

ОТОПЛЕНИЕ - 95 кВт
БГВ - 38 кВт
ОБЩО - 133 кВт

Легенда

1. ЕТАЖЕН КОЛЕКТОР МОНОВИТЕНСТВОЕМ
2. СЕКРЕТЕН ВЕНТИЛ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕБИТА
3. АВТОМАТИЧЕН ОБСЪРЪДЪЩАЩЕЛ
4. СПИРАТЕЛЕН ВЕНТИЛ ЗА КОЛЕКТОР
5. ГЪВКАВА ТРЪБА Ø20 В ГОФИРИРАН ШЛАХ Ø27
6. ОТОПИТЕЛЕН ТИПО
7. РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ УГЛОВИС ТЕРМОСТАТ
8. РЪЧЕН ОБСЪРЪДЪЩАЩЕЛ ЗА РАДИАТОР

ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ МОНТАЖА НА ГЪВКАВИ ТРЪБИ

1. Монтаж на погнетливите тръби да става при температура на средата средна не по-ниска от +10°C.
2. Погнетливите тръби да се подготвят за монтаж на меките тръби по-късно.
3. Монтаж на меките тръби с максимално дължина до 100m.
4. Използването на тръби на дължина до 100m и връзките на етажните колектори и отоплителните тръби при налягане 0.3MPa преди запалването на.
5. Запалването на изолационните тръби трябва да се извършва с помощта на.
6. Запалването на тръбите трябва да се извършва след запалването на запалването при налягане 0.3MPa за гарантиране качеството на монтажа.

Забележки

1. Цялата тръбна мрежа и вертикалните отклонения да се извършват от тръбна колекторна тръба с диаметър 100mm.
2. Главните входове и изходи на погнетливите тръби Ø160.
3. Отопителните тръби са извършени с помощта на Машината "Горещи" или подобна, с помощта на термостатични вентили и автоматични обръщателни.
4. Тръбната мрежа в сутерена да се извършва с помощта на.
5. Главната мрежа в сутерена и вертикалните отклонения да се извършват с помощта на.

Обект: Изграждане на нова сграда за нуждите на РУП Карнобат при ОДМВ - Бургас		Изпълнител: ОДМВ - Бургас	
ОБЕКТ: Изграждане на нова сграда за нуждите на РУП Карнобат при ОДМВ - Бургас		СЪСТАВИЛИ:	
ЧАСТ: ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИИ		МАЩАБ: 1:00	ФАЗА: РП
П. ПРОЕКТАНТ		СЪГЛАСУВАЛИ	ЧЕРТЕЖ №
С. Осенин		АРХИТЕКТУРА	ПОДПИС:
ПРОЕКТАНТ НА ЧАСТТА		ИНЖ. Тодоров	
инж. Тошкова		ИНЖ. Г. Георгиев	
УПРАВИТЕЛ: ЕТ "АЛФА"		ИНЖ. Байчева	
инж. Зн. Байчева		ИНЖ. Прокопиев	
		ИНЖ. Байчева	
		ПОЖАРНА БЕЗОП.	инж. Кр. Георгиев