


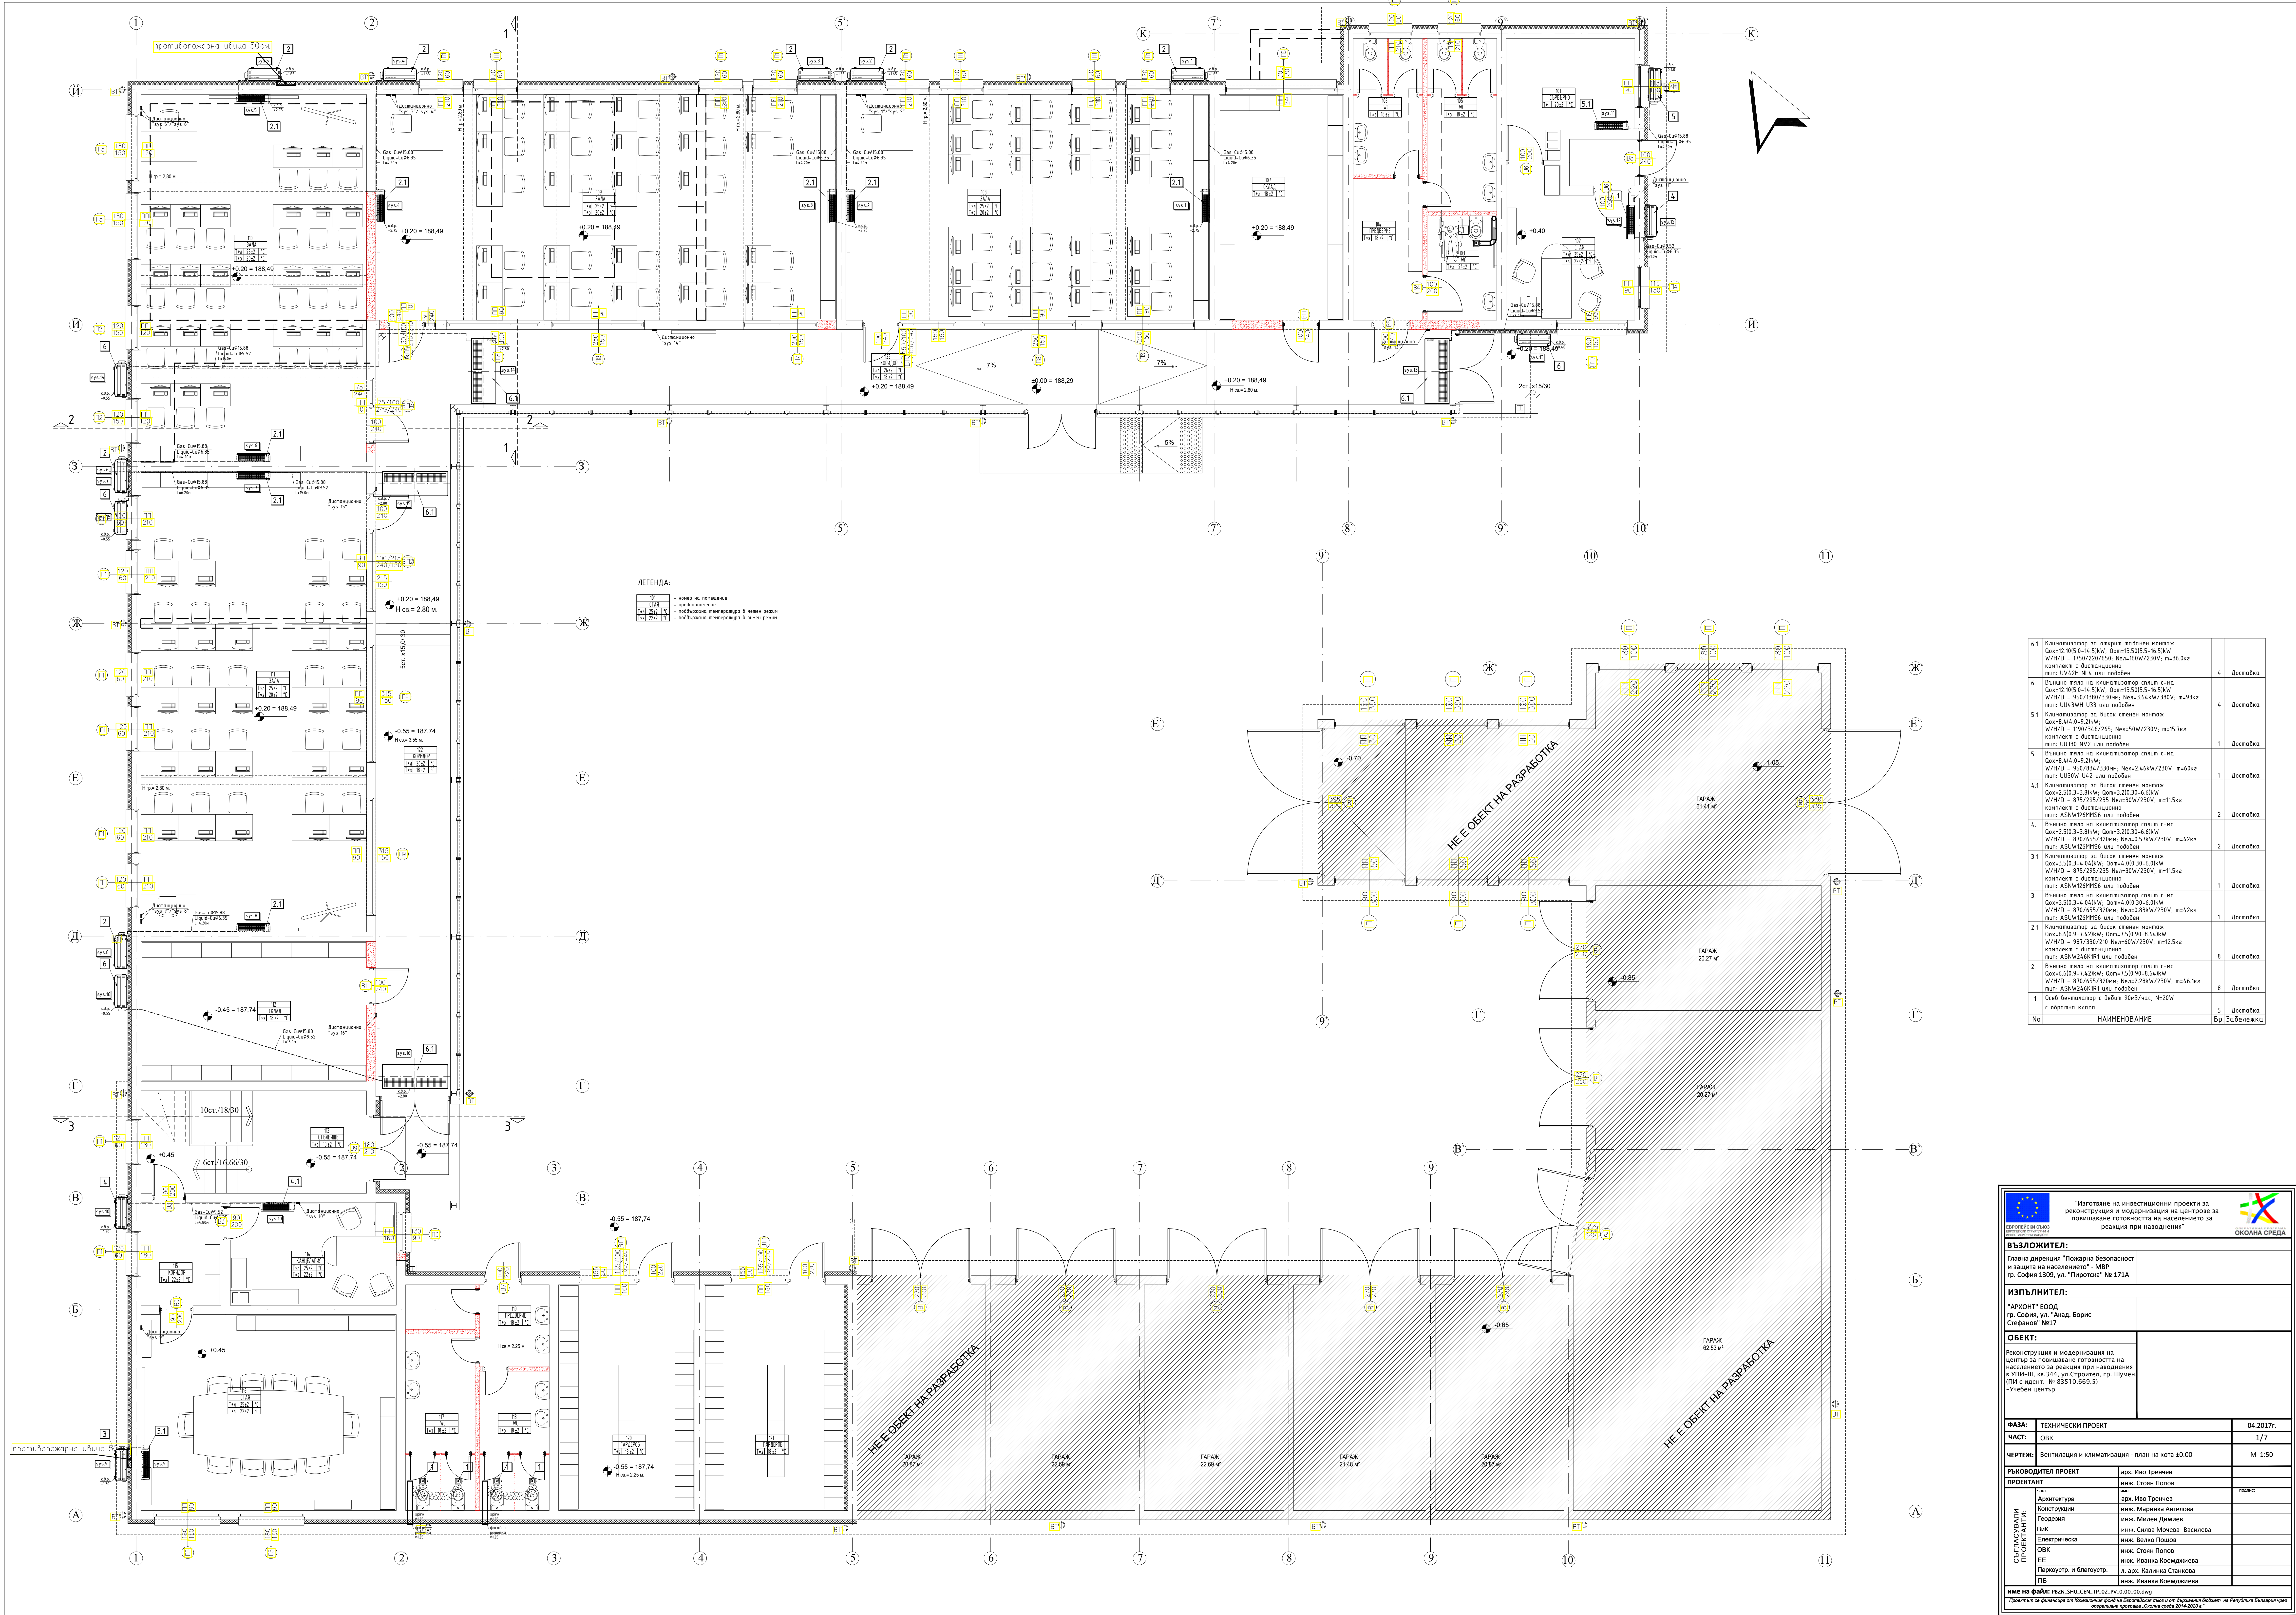

|     |                                                                                                                                                                                             |    |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 6.1 | Климатизатор за открит подбани нощиж<br>Доп+10/105.0-14.5kW, Доп+15/105.5-14.5kW<br>W/H/D - 1750/220/650, Net=160W/230V, m=36.0kg<br>комплект с дистанционна<br>тип. UV25F N1.4 или подобен | 4  | Доставка  |
| 6   | Външно ядро на климатизатор сплит с-ма<br>Доп+10/105.0-14.5kW, Доп+15/105.5-14.5kW<br>W/H/D - 950/1380/330mm, Net=3.64kW/380V, m=93kg<br>тип. UAS3M1 033 или подобен                        | 4  | Доставка  |
| 5.1 | Климатизатор за висок стъпен монтаж<br>Доп+14/1.0-9.2kW<br>W/H/D - 1190/345/265, Net=50W/230V, m=15.7kg<br>комплект с дистанционна<br>тип. UAS32 N12 или подобен                            | 1  | Доставка  |
| 5   | Външно ядро на климатизатор сплит с-ма<br>Доп+14/1.0-9.2kW<br>W/H/D - 950/1380/330mm, Net=3.64kW/380V, m=93kg<br>тип. UAS3M1 033 или подобен                                                | 1  | Доставка  |
| 4.1 | Климатизатор за висок стъпен монтаж<br>Доп+2.5/0.3-3.8kW, Доп+3.2/0.30-4.6kW<br>W/H/D - 875/295/235, Net=30W/230V, m=11.5kg<br>комплект с дистанционна<br>тип. ASM120MPS6 или подобен       | 2  | Доставка  |
| 4   | Външно ядро на климатизатор сплит с-ма<br>Доп+2.5/0.3-3.8kW, Доп+3.2/0.30-4.6kW<br>W/H/D - 875/295/235, Net=30W/230V, m=11.5kg<br>комплект с дистанционна<br>тип. ASM120MPS6 или подобен    | 2  | Доставка  |
| 3.1 | Климатизатор за висок стъпен монтаж<br>Доп+1.5/0.1-4.6kW, Доп+1.8/0.30-4.6kW<br>W/H/D - 875/295/235, Net=30W/230V, m=11.5kg<br>комплект с дистанционна<br>тип. ASM120MPS6 или подобен       | 1  | Доставка  |
| 3   | Външно ядро на климатизатор сплит с-ма<br>Доп+1.5/0.1-4.6kW, Доп+1.8/0.30-4.6kW<br>W/H/D - 875/295/235, Net=30W/230V, m=11.5kg<br>комплект с дистанционна<br>тип. ASM120MPS6 или подобен    | 1  | Доставка  |
| 2.1 | Климатизатор за висок стъпен монтаж<br>Доп+1.0/0.1-7.2kW, Доп+1.5/0.90-8.6kW<br>W/H/D - 187/330/170, Net=10W/230V, m=7.5kg<br>комплект с дистанционна<br>тип. ASM144K1R1 или подобен        | 8  | Доставка  |
| 2   | Външно ядро на климатизатор сплит с-ма<br>Доп+1.0/0.1-7.2kW, Доп+1.5/0.90-8.6kW<br>W/H/D - 187/330/170, Net=10W/230V, m=7.5kg<br>комплект с дистанционна<br>тип. ASM144K1R1 или подобен     | 8  | Доставка  |
| 1   | Вентилатор с дебит 70m³/час, N=20W<br>с оброчен клап                                                                                                                                        | 5  | Доставка  |
| No  | НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                                                                | Br | Забележка |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <div>Изготвяне на инвестиционни проекти за<br/>реконструкция и модернизация на центрове за<br/>повишаване готовността на населението за<br/>реакция при наводнения</div>  |                                                                                 |  |
| <b>ВЪЗЛОЖИТЕЛ:</b><br>Главна дирекция "Пожарна безопасност и<br>защита на населението" - МВР<br>гр. София 1309, ул. "Тургевски" № 171А                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |  |
| <b>ИЗПЪЛНИТЕЛ:</b><br>"АРХОНТ" ЕООД<br>гр. София, ул. "Акад. Борис<br>Стефанов" №17                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |  |
| <b>ОБЕКТ:</b><br>Реконструкция и модернизация на<br>център за повишаване готовността на<br>населението за реакция при наводнения<br>в УТИ-III, кв. 344, ул.Струен, гр. Шумен<br>(Пл с-кадет, № 53310.600.31)<br>-Учебен център                                                                                                                       |                                                                                 |  |
| <b>ФАЗА:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ                                                               |  |
| <b>ЧАСТ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ОВК                                                                             |  |
| <b>ЧЕРТЕЖ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Вентилация и климатизация - план на нота ±0.00                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M 1:50                                                                          |  |
| <b>ПРОЕКТАНТ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | арх. Иво Тренчев<br>инж. Стоян Попов                                            |  |
| <b>СЪГЛАСОВАНИ<br/>ПРОЕКТАНТИ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | арх. Архитектура<br>арх. Иво Тренчев                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | инж. Конструкции<br>инж. Мария Ангелова                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | инж. Физика<br>инж. Милена Димитрова                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | инж. Електрика<br>инж. Силвия Момева - Василева                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | инж. Електрика<br>инж. Велко Попова                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | инж. ОВК<br>инж. Стоян Попов                                                    |  |
| <b>ПЕЧАТ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | инж. Иванка Коосмидиева<br>А. арх. Калинина Станкова<br>инж. Иванка Коосмидиева |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |  |
| име на файл: 62%_SHL_SCH_TP_02_PV_0.00_00.dwg                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |  |
| Проектът е финансиран от Комитатите фонд на Европейския съюз и от Европейския съюз на Република България чрез<br>специална програма. Договорен номер: 004-2007-1.                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |  |