




за пресичане с кабели 1 kV за Парково осветление (ПО) с кабели на "Електроразпределение" 1 kV и 20 kV и съобщителни кабели, когато те са разположени на дълбочина до 50 см.

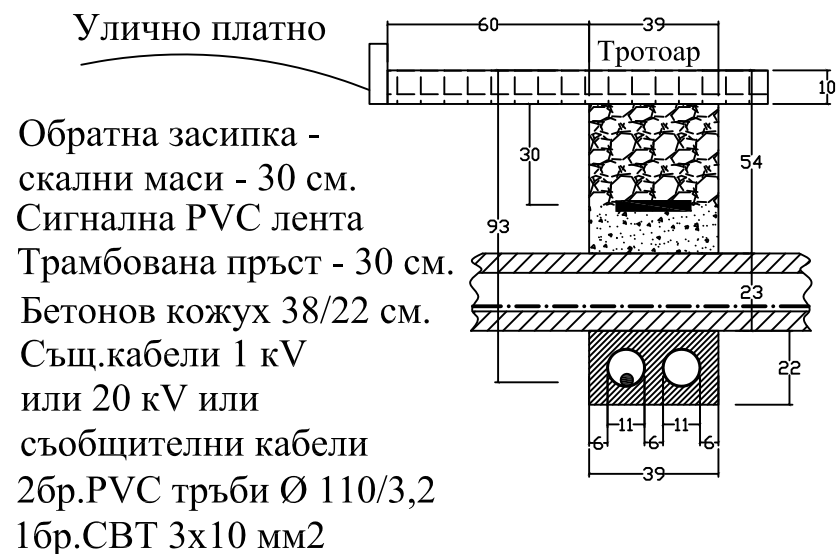

за пресичане с кабели 1 кV за Парково осветление (ПО) с кабели на "Електроразпределение" 1 кV и 20 кV и съобщителни кабели, когато те са разположени на дълбочина под 50 см.

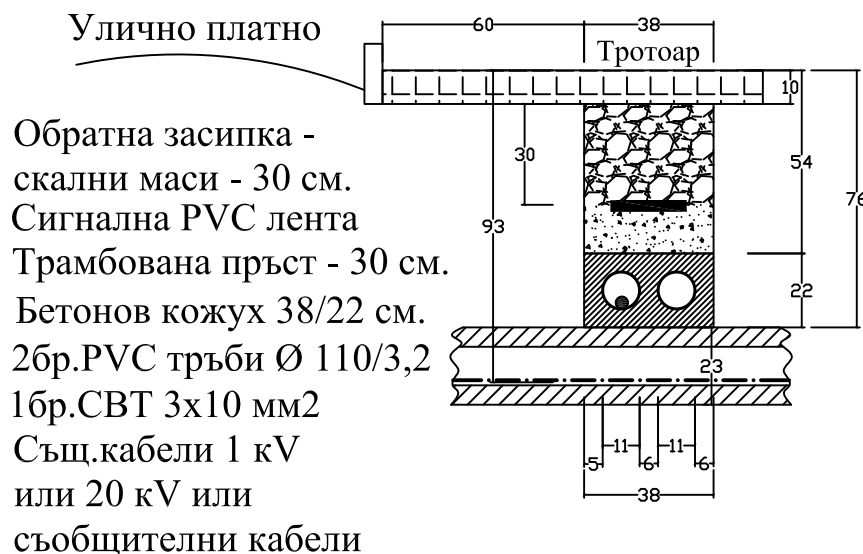

за успоредно полагане на кабели 1 кV за Парково осветление (ПО) и кабели на "Електроразпределение" 1 кV и 20 кV

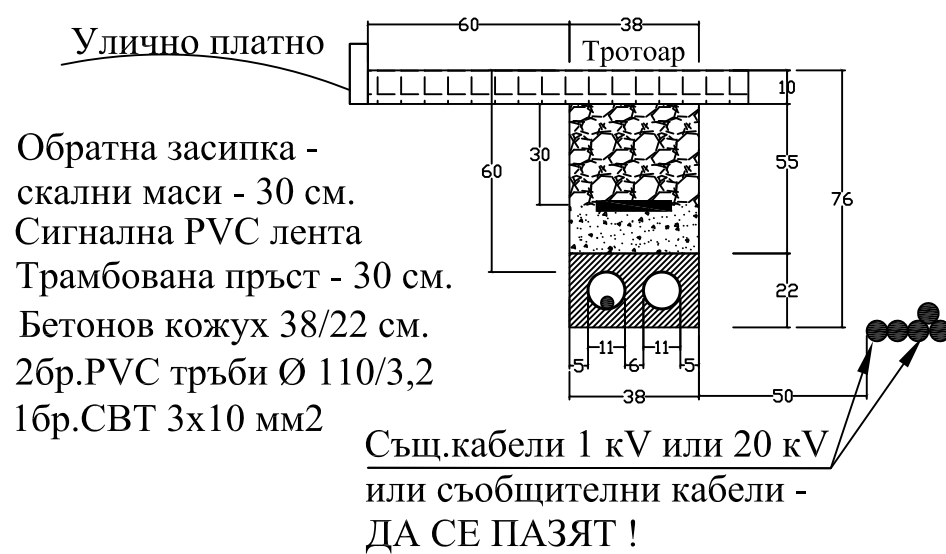


Technical drawing of a rectangular box with a handle. The drawing includes three views: a front view, a side view, and a cross-section view.

- Front View:** Shows a rectangular box with a handle. The overall width is 60, divided into two 30 segments. The overall height is 90, divided into two 45 segments. A handle is attached to the front face, centered vertically and horizontally. Section lines A-A and B-B are indicated.
- Side View:** Shows the side profile of the box. The overall height is 90. The top edge is 5, followed by two 16 segments, then a 16 segment, and a bottom edge of 5. The handle is shown as a protrusion on the side face.
- Cross-section View (A-A):** Shows the internal structure of the box. The total width is 60. The top edge is 8. The internal width is 53. The bottom edge is 5. The handle is shown as a protrusion on the top edge, with a width of 10 and a height of 2. The internal structure is divided into segments of 5, 10, 10, 10, 10, 10, and 5.

Позиция	Ø	L	n	Lo	g	G	1.03G
	mm	m	бр.	m	kg/m	kg	kg
1	N10	0.88	6	5.30	0.617	3.27	3.40
2	Ø7	0.58	4	2.32	0.302	0.70	0.72
3	Ø7	0.58	2	1.16	0.302	0.35	0.36
3'	Ø7	0.15	4	0.6	0.302	0.21	0.22
					Общо от Ø		1.30

поз4— бинкал 80/80/7...20,9=1,8т...тегло - 15,3 kg
поз5— бинкал 80/80/7...20,6=1,2т...тегло - 10,2 kg
ОБЩО - 25,5 kg
поз6— желязна тръба Ø70/4 с дължина 8см сплескана до 4см.
Рамката от бинкалите /заварени/ ще служи за странични
кофраж на панелата
Армировка: от "g" марка Ст-3...R_m = 2100 kg/cm²
от "H" min A → III ...R_m = 3600 kg/cm
Бетон С 20/25
Капакът е оразмерен по "Гранични състояния" за Н¹³
— нормален товар 4,55 тона на коледа.
Позиция 3' да се постави под настоящата армировка,
за да се осигури необходимото бетоново покритие.

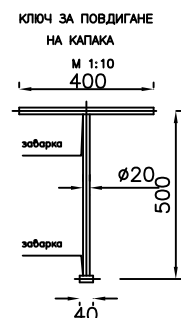

Technical drawing of a rectangular plate. The overall dimensions are 100 mm in width and 70 mm in height. The plate has a central hole with a diameter of 6 mm. The drawing shows the plate with a 1 mm thick border. The dimensions are labeled as follows: 100 (total width), 94 (width of the inner frame), 90 (width of the outer frame), 70 (total height), 60 (height of the inner frame), and 6 (diameter of the central hole). The drawing is labeled 'A' at the top and bottom.

Technical drawing of a stone archway (stolp) showing a cross-section and a plan view. The cross-section shows a rectangular opening with a stone arch above it. The arch is labeled "когда терен" (when the ground is uneven). The drawing includes dimensions: a total height of 100, a height of 80 for the opening, and a height of 10 for the base. The width of the opening is 46, with 12 on each side, totaling 70. The drawing is labeled with numbers 1 through 7, corresponding to the list of materials provided.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	МЯРКА	K-VO
1	ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	ЗА ЗАМОНОЛИТИВАНЕ	m3	0.04
2	РАМКА	ВЪНШНИ РАЗМЕРИ 64/94 ± м ЪГЛОВ ПРОФИЛ L90/90/8 мм	6°	1
3	КАПАК	ВЪНШНИ РАЗМЕРИ 60/90 ± м	6°	1
4	ЗАКЛАДНА ПЛАНКА	СТОМЕНИНА ШИНА 20мz; L = 12 ± м	6°	4
5	ЗИДАРИЯ	УЛУИ 25/12/8,5 ± м - 131 б <i>спрочно</i>	m2	3.04
6	ДРЕНАЖЕН КАКЪЛ	ФРАКЦИЯ 3 го 5 мм	m3	0.09
7	БЕТОН ЗА ФУНДАМЕНТИ	C 12/15	m3	0.1



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

"Изготвяне на инвестиционни проекти за
реконструкция и модернизация на центрове за
повишаване готовността на населението за
реакция при наводнения"



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:			
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР гр. София 1309, ул. "Пиротска" № 171А			
ИЗПЪЛНИТЕЛ:			
"АРХОНТ" ЕООД гр. София, ул. "Акад. Борис Стефанов" №17			
ОБЕКТ:			
Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения в УПИ-VII "СП-обект", кв.228, ул."Марица" 1Б, гр. Шумен, (ПИ с идент. № 83510.664.334) : -Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/			
ФАЗА:	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ	04.2017г.	
ЧАСТ:	ЕЛЕКТРИЧЕСКА	9	
ЧЕРТЕЖ:	ДЕТАЙЛИ НА ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛИ	М 1:45	
РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ		арх. Иво Тренчев	
ПРОЕКТАНТ		инж. Велко Пощов	
СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ:	част:	име:	подпис:
	Архитектура	арх. Иво Тренчев	
	Конструкции	инж. Маринка Ангелова	
	Геодезия	инж. Милен Димиев	
	ВиК	инж. Силва Мочева - Василева	
	Електрическа	инж. Велко Пощов	
	ОВК	инж. Стоян Попов	
	ЕЕ	инж. Иванка Коемджиева	
	Паркоустр. и благоустр.	л. арх. Калинка Станкова	
	ПБ	инж. Иванка Коемджиева	
име на файл: PBZN_POLIGON_CEN_NEW_TP-EL_09_PL_0.00_01.dwg			
Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“			