




за пресичане с кабели 1 кV за Парково осветление (ПО) с кабели на "Електроразпределение" 1 кV и 20 кV и съобщителни кабели, когато те са разположени на дълбочина до 50 см.

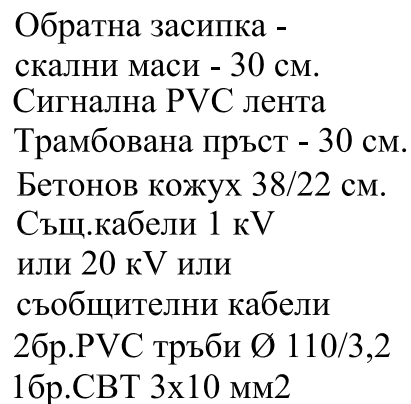

за пресичане с кабели 1 кV за Парково осветление (ПО) с кабели на "Електроразпределение" 1 кV и 20 кV и съобщителни кабели, когато те са разположени на дълбочина под 50 см.

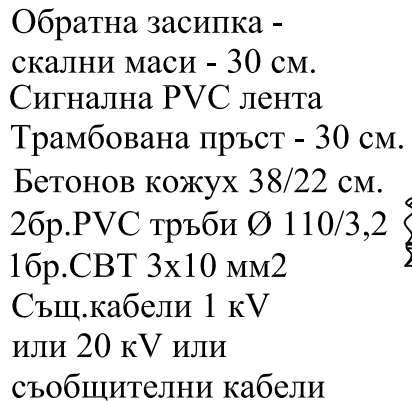

**за успоредно полагане на кабели 1 кV за Парково
осветление (ПО) и кабели на "Електроразпределение"
1 кV и 20 кV**

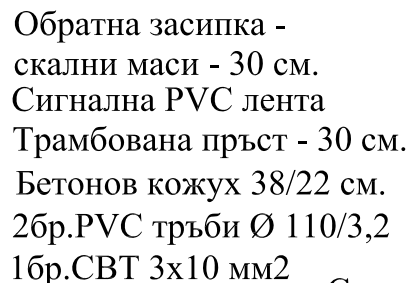

**Същ.кабели 1 кV или 20 кV
или съобщителни кабели -
ДА СЕ ПАЗЯТ !**


поз4- бинкал 80/80/7...2x0,9=1,8т..тежло - 15,3 kg
поз5- бинкал 80/80/7...2x0,6=1,2т..тежло - 10,2 kg

ОБЩО - 25,5 kg

поз6- железна тръба Ø70/4 с дължина 8см. сплескана до 4см.
Рамката от бинкалите /заварени/ ще служи за странични
кофраж на панелата

Армуироба: от "Ф" марка Стл...3...М = 2100 kg/cm²
от "N" мул А III...4...М = 3600 kg/cm²

Бетон: С 20/25
Капакът е оразмерен по "Гранични състояния" за Н¹³
– нормален товар 4,55 тона на колело.
Позиция 3' да се постави под настоящата армировка,
за да се осигури необходимото бетоново покритие.



ТА 60/90

РАЗРЕЗ А-А

100

10

10

70

12

46

12

1

2

3

4

5

6

7

кожа дерева

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	МЯРКА	K-BO
1	ЦИМЕНТОВ РАЗВОР	ЗА ЗАМОНИЛИТАНЕ	м3	0.04
2	РАМКА	ВЪНШНИ РАЗМЕРИ 64/94 ± м ЪЛЪОВ ПРОФИЛ L90/90/8 мм	6°	1
3	КАПКА	ВЪНШНИ РАЗМЕРИ 60/90 см	6°	1
4	ЗАПЛАДНА ПЛАЧКА	СТОМОНЕНА ШИНА 20м3; L = 12 ± м	6°	4
5	ЗДРИЯ	ТУПЛИ 25/12/6,5 ± м - 131 б <i>вредуко</i>	м2	3.04
6	ЗАКРИВЕН ЧАКЪЛ	ФРАКЦИИ 3 го 5 мм	м3	0.09
7	БЕТОН ЗА ФУНДАМЕНТИ	C 12/15	м3	0.1

КОМПЛЕКСЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПО ЧЛ. 150 ОТ ЗУТ

Главна дирекция "Пожарна безопасност
и защита на населението" - МВР
гр. София 1309, ул. "Пиротска" № 171А

"АРХОНТ" ЕООД
гр. София, ул. "Акад. Борис
Стефанов" №17

Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения в ПИ № 30090 в землище на с. Гарван с ЕКАТТЕ 14533, община Габрово:
-Учебен център
-Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/

ФАЗА:	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ	04.2017г.
ЧАСТ:	ЕЛЕКТРИЧЕСКА	II.8
ЧЕРТЕЖ:	ДЕТАЙЛИ НА ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛИ	M 1:50

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ		арх. Иво Тренчев	
ПРОЕКТАНТ		инж. Велко Пощов	
СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ:	част:	име:	подпис:
	Архитектура	арх. Иво Тренчев	
	Конструкции	инж. Маринка Ангелова	
	Геодезия	инж. Милен Димиев	
	ВиК	инж. Силва Мочева - Василева	
	Електрическа	инж. Велко Пощов	
	ОВК	инж. Стоян Попов	
	ЕЕ	инж. Иванка Коемджиева	
	Паркоустр. и благоустр.	л. арх. Калинка Станкова	
	ПБ	инж. Иванка Коемджиева	

име на файл: PBZN_GAB_POLIGON_TP-EL_08_DET_01.dwg

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“